

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Padova al nr. 01295460297 R.E.A. PD-477897 Capitale sociale €50.000,00 i.v.

Azienda in possesso di SGQ conforme alla norma ISO 9001:2015 Certificato n° 987/SGQ RINA Services S.p.A.

Laboratorio autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.M. 3696 del 22/03/2012 ai sensi dell'art. 59 D.P.R. 380/2001

<i>Commessa :</i>	02725	<i>Rapporto di prova:</i>	24933
<i>Riferimento prove materiali:</i>	BOT 18	<i>Data:</i>	03/07/2025
<i>Data:</i>	29/05/2025	<i>Rev.: 1</i>	07/07/2025

Intestatario: Romagnola Conglomerati Srl Via Ponara n. 124 47032 Bertinoro FC

Richiedente: Romagnola Conglomerati Srl Via Ponara n. 124 47032 Bertinoro FC

Committente: ---

Località cantiere: ---

Cantiere: ---

Capitolato: Anas Parte 2 IT.PRL.05.21 - Rev.2.0

Direttore dei Lavori: ---

Oggetto: conglomerato bituminoso tipo AC 12,5 70/100 con il 30% di basalto.

WBS: ---

Riferimento ordine: ---

Nota: L'ubicazione dei punti di prova e/o prelievo è stata indicata al personale tecnico Geo Consulting:
dall'impresa esecutrice o da suo delegato.

Campionamento conglomerati bituminosi a cura: dell'Intestatario

Norme di campionamento: ---

Intervento di carotaggio a cura: ---

Norme di campionamento: ---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. E' vietata la riproduzione anche parziale del presente rapporto di prova senza l'autorizzazione della Geo Consulting S.r.l. I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova.

Il Direttore del laboratorio
Dott. Umberto Leone

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Padova al nr. 01295460297 R.E.A. PD-477897 Capitale sociale €50.000,00 i.v.

Azienda in possesso di SGQ conforme alla norma ISO 9001:2015 Certificato n° 987/SGQ RINA Services S.p.A.

Laboratorio autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.M. 3696 del 22/03/2012 ai sensi dell'art. 59 D.P.R. 380/2001

Commessa : 02725
Riferimento prove materiali: BOT 18
Data: 29/05/2025

Rapporto di prova: 24933
Data: 03/07/2025
Rev.: 1 07/07/2025

***Campione:* conglomerato bituminoso tipo AC 12,5 70/100 con il 30% di basalto.**

Data fine prova : 02/07/2025

CONTENUTO DI LEGANTE SOLUBILE

Prova in accordo con: UNI EN 12697-1

	Unità di misura	Valore			
Massa cestello	[g]	192,7			
Massa cestello + campione bituminoso	[g]	1286,6			
Massa cestello + aggregati	[g]	1191,0			
Massa cilindro centrifuga	[g]	300,4			
Massa cilindro centrifuga + filler	[g]	341,0			
Massa netto filler	[g]	40,6			
Massa del legante bituminoso	[g]	55,0			
Massa netto aggregati nella miscela	[g]	1038,9			
Legante sull'aggregato	[%]	5,29	Limite di CSA		
Legante sulla miscela	[%]	5,03	4,5	÷	6,1

Apparecchiatura: gli strumenti impiegati sono sottoposti a controllo periodico di taratura.

Il laboratorio fornirà a richiesta le informazioni necessarie ad assicurare la rintracciabilità della catena metrologica

Lo Sperimentatore
Dott. Riccardo Lucchi

Il Direttore del laboratorio
Dott. Umberto Leone

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Padova al nr. 01295460297 R.E.A. PD-477897 Capitale sociale €50.000,00 i.v.

Azienda in possesso di SGQ conforme alla norma ISO 9001:2015 Certificato n° 987/SGQ RINA Services S.p.A.

Laboratorio autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.M. 3696 del 22/03/2012 ai sensi dell'art. 59 D.P.R. 380/2001

Commessa : 02725
Riferimento prove materiali: BOT 18
Data: 29/05/2025

Rapporto di prova: 24933
Data: 03/07/2025
Rev.: 1 07/07/2025


Campione: conglomerato bituminoso tipo AC 12,5 70/100 con il 30% di basalto.

Data fine prova : 02/07/2025

DETERMINAZIONE DELLA GRANULOMETRIA

Prova in accordo con: UNI EN 12697-2

Apertura Stacci [mm]	Massa trattenuta [g]	Massa trattenuta [g]	Cumulative dei trattenuti [%]	Cumulative dei passanti [%]	Fuso inferiore [%]	Fuso superiore [%]
16	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100
12,5	9,6	0,9	0,9	99,1	90	100
8	152,7	14,7	15,6	84,4	70	88
4	323,4	31,1	46,8	53,2	40	58
2	165,6	15,9	62,7	37,3	25	38
0,500	193,7	18,6	81,3	18,7	10	20
0,250	57,8	5,6	86,9	13,1	8	16
0,063	63,3	6,1	93,0	7,0	6	10
Fondo	72,8	7,0	100,0			

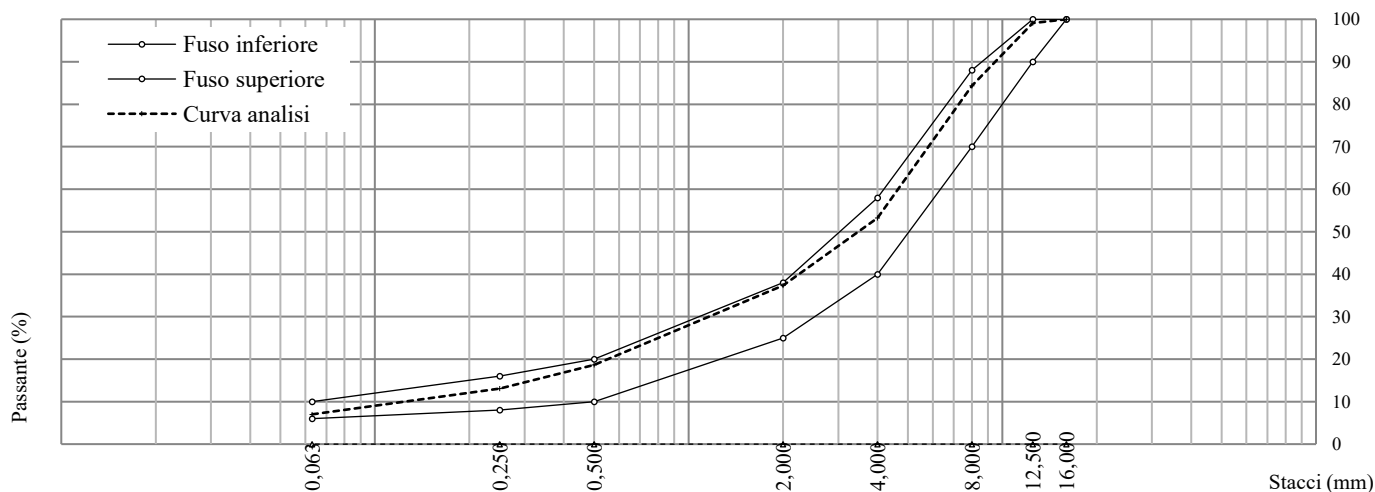

Apparecchiatura: gli strumenti impiegati sono sottoposti a controllo periodico di taratura.

Il laboratorio fornirà a richiesta le informazioni necessarie ad assicurare la rintracciabilità della catena metrologica

Lo Sperimentatore
Dott. Riccardo Lucchi

Il Direttore del laboratorio
Dott. Umberto Leone

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Padova al nr. 01295460297 R.E.A. PD-477897 Capitale sociale €50.000,00 i.v.

Azienda in possesso di SGQ conforme alla norma ISO 9001:2015 Certificato n° 987/SGQ RINA Services S.p.A.

Laboratorio autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.M. 3696 del 22/03/2012 ai sensi dell'art. 59 D.P.R. 380/2001

Commessa : 02725
Riferimento prove materiali: BOT 18
Data: 29/05/2025

Rapporto di prova: 24933
Data: 03/07/2025
Rev.: 1 07/07/2025

Campione: conglomerato bituminoso tipo AC 12,5 70/100 con il 30% di basalto.

Data fine prova : 26/06/2025

DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA DEI GRANULI E DELL'ASSORBIMENTO D'ACQUA

Prova in accordo con: UNI EN 1097-6

	Unità di misura	Valore
Frazione passante al 4 mm	[%]	53,2
Frazione trattenuta al 4 mm	[%]	46,8

	Unità di misura	Valore
Frazione granulometrica 4/31,5 mm		
Massa aggregato	[g]	368,1
Massa picnometro + H ₂ O	[g]	1847,3
Massa picnometro + H ₂ O + aggregato	[g]	2076,3
Temperatura	[°C]	20,0
γ _w	[Mg/m ³]	0,99820
Massa volumica apparente	[Mg/m ³]	2,642

	Unità di misura	Valore
Frazione granulometrica 0,063/4 mm		
Massa aggregato	[g]	330,6
Massa picnometro + H ₂ O	[g]	1889,0
Massa picnometro + H ₂ O + aggregato	[g]	2106,6
Temperatura	[°C]	20,0
γ _w	[Mg/m ³]	0,99820
Massa volumica apparente	[Mg/m ³]	2,920

	Unità di misura	Valore
Massa volumica apparente aggregati	[Mg/m ³]	2,790

	Unità di misura	Valore
Filler		
Massa aggregato	[g]	110,3
Massa picnometro + H ₂ O	[g]	452,2
Massa picnometro + H ₂ O + filler	[g]	522,0
Temperatura	[°C]	20,0
γ _w	[Mg/m ³]	0,99820
Massa volumica apparente	[Mg/m ³]	2,719

Apparecchiatura: gli strumenti impiegati sono sottoposti a controllo periodico di taratura.

Il laboratorio fornirà a richiesta le informazioni necessarie ad assicurare la rintracciabilità della catena metrologica

Lo Sperimentatore

Dott. Riccardo Lucchi

Il Direttore del laboratorio

Dott. Umberto Leone

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Padova al nr. 01295460297 R.E.A. PD-477897 Capitale sociale €50.000,00 i.v.

Azienda in possesso di SGQ conforme alla norma ISO 9001:2015 Certificato n° 987/SGQ RINA Services S.p.A.

Laboratorio autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.M. 3696 del 22/03/2012 ai sensi dell'art. 59 D.P.R. 380/2001

Commessa : 02725
Riferimento prove materiali: BOT 18
Data: 29/05/2025

Rapporto di prova: 24933
Data: 03/07/2025
Rev.: 1 07/07/2025

Campione: conglomerato bituminoso tipo AC 12,5 70/100 con il 30% di basalto.

Data fine prova : 02/07/2025

DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI VUOTI DI PROVINI BITUMINOSI

Prova in accordo con: UNI EN 12697-31 - UNI EN 12697-5 - UNI EN 12697-6 - UNI EN 12697-8

Parametri miscela	Unità di misura	Valore
Gsb	[kg/m ³]	2785
Gse	[kg/m ³]	2789
Gs,bitume	[kg/m ³]	1030
Pb	[%]	5,03
Ps	[%]	95,0
Gmm	[kg/m ³]	2568

Parametri provino	Unità di misura	Valore
T. di costipamento	[°C]	165,8
Giri	[°n]	210
Angolo di rot.	[mrad]	1,25 ± 0,02
Velocità di rot.	[rpm]	30,0
Pressione verticale	[KPa]	600
Temp. di prova	[°C]	25°C
Diametro provino	[mm]	100,0
Peso provino	[g]	1215,6

	Critero	H	VMA	VFB	Gmb	% Vuoti
	[giri]	[mm]	[%]	[%]	[kg/m ³]	[%]
N Initial	10	69,9	24,5	43,7	2214	13,8
N Design	120	63,5	16,9	69,8	2437	5,1
N Final	210	62,0	14,9	81,1	2496	2,8

	Critero	Gmm _{min}	Gmm _{max}	%Gmm
	[giri]	[%]	[%]	[%]
N Initial	10	89,0	85,0	86,2
N Design	120	97,0	94,0	94,9
N Final	210	100,0	100,0	97,2

Unità di misura	Critero	Vuoti	Limite di CSA	
	[giri]	[%]		
N Initial	10	13,8	11	15
N Design	120	5,1	3	6
N Final	210	2,8	≥	2

Età dei provini alle condizioni di prova pari a 48 ore

Maturazione avvenuta su superficie piana a temperatura controllata non maggiore di 25°C

Durata del condizionamento termico dei provini di 4 ore

Temperatura di condizionamento termico di 25°C

Apparecchiatura: gli strumenti impiegati sono sottoposti a controllo periodico di taratura.

Il laboratorio fornirà a richiesta le informazioni necessarie ad assicurare la rintracciabilità della catena metrologica

Lo Sperimentatore
Dott. Riccardo Lucchi

Il Direttore del laboratorio
Dott. Umberto Leone

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Padova al nr. 01295460297 R.E.A. PD-477897 Capitale sociale €50.000,00 i.v.

Azienda in possesso di SGQ conforme alla norma ISO 9001:2015 Certificato n° 987/SGQ RINA Services S.p.A.

Laboratorio autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.M. 3696 del 22/03/2012 ai sensi dell'art. 59 D.P.R. 380/2001

<i>Commessa :</i>	02725	<i>Rapporto di prova:</i>	24933
<i>Riferimento prove materiali:</i>	BOT 18	<i>Data:</i>	03/07/2025
<i>Data:</i>	29/05/2025	<i>Rev.: 1</i>	07/07/2025

Campione: conglomerato bituminoso tipo AC 12,5 70/100 con il 30% di basalto.

Data fine prova : 05/06/2025

DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A TRAZIONE INDIRETTA DI PROVINI BITUMINOSI

Prova in accordo con: UNI EN 12697-23 UNI EN 12697-31

Parametri provino	Unità di misura	Valore	Valore	Valore
T. di costipamento	[°C]	166,6	165,8	165,9
Giri	[°n]	210	210	210
Angolo di rotazione	[mrad]	1,25 ± 0,02	1,25 ± 0,02	1,25 ± 0,02
Velocità di rotazione	[rpm]	29,6	29,6	29,6
Pressione verticale	[KPa]	600,0	600,0	600,0
Temp. di prova	[°C]	25°C	25°C	25°C
Condizionamento dei provini	[°C]	25°C per 6 h	25°C per 6 h	25°C per 6 h
Tipo di rottura	-	(a)	(a)	(a)

	Chiara rottura per trazione (a)
Tipo di rottura	Deformazione (b)
	Combinazione (c)

	Unità di misura	Valore	Valore	Valore
Provino	[n°]	1	2	3
Diametro provino	[mm]	100,0	100,0	100,0
Altezza provino	[mm]	60,3	70,0	58,9
Carico di rottura	[N]	14225	15777	13525
Trazione indiretta in aria ITSd	[kPa*10 ³]	1,50	1,43	1,46
Def. di compressione diametrale	[mm]	1,553	1,428	1,536
Coefficiente di trazione indiretta	[kPa*10 ³]	151,9	157,8	149,5

	Unità di misura	Valore	Limite di CSA		
Trazione indiretta media ITSd	[kPa*10 ³]	1,47	0,72	-	1,60
Deformazione di compressione media	[mm]	1,506	-	-	-
Coefficiente di trazione indiretta medio	[kPa*10 ³]	153,1	≥	-	65,0

Apparecchiatura: gli strumenti impiegati sono sottoposti a controllo periodico di taratura.

Il laboratorio fornirà a richiesta le informazioni necessarie ad assicurare la rintracciabilità della catena metrologica

Lo Sperimentatore
Dott. Riccardo Lucchi

Il Direttore del laboratorio
Dott. Umberto Leone